


# ตำบลหนองกระทุ่ม TAMBON NONG KRATUM



มาตราส่วน 1 : 50,000 (1 เซนติเมตร ของแผนที่ = 0.5 กิโลเมตร)

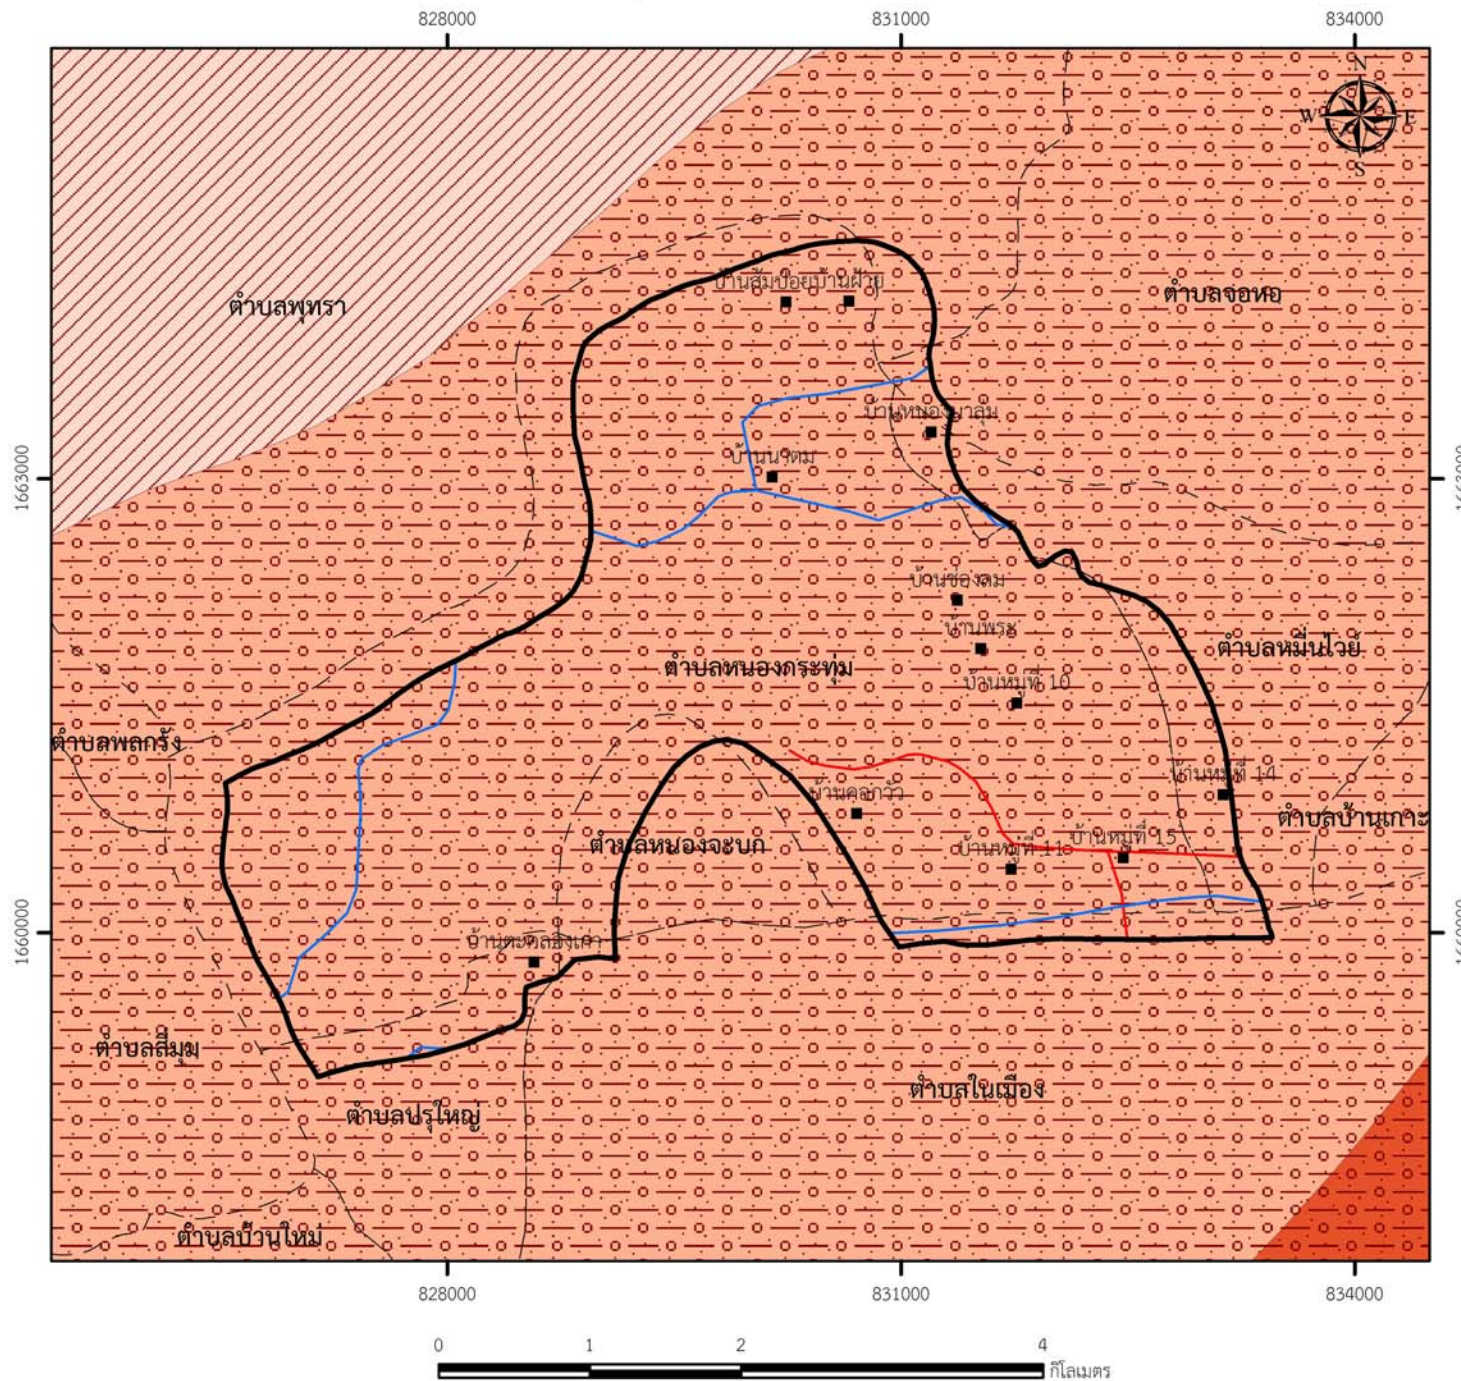

## แผนที่น้ำบาดาล

ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

### คำอธิบายชั้นหินให้น้ำ

ชั้นหินให้น้ำในหินร่วน ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และศิลาแลง น้ำบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด และทราย ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10-50 เมตร บางบริเวณอาจลึกถึง 70 เมตร

### ศักยภาพน้ำบาดาล

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

|           | < 2 | 2-10 | 10-20 | > 20 |
|-----------|-----|------|-------|------|
| < 750     |     |      |       |      |
| 750-1,500 |     |      |       |      |
| > 1,500   |     |      |       |      |

หมายเหตุ : มาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ค่า TDS ต้องไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

### สัญลักษณ์ข้อมูลพื้นฐาน

- หมู่บ้าน
- ทางน้ำ
- ถนน
- ขอบเขตตำบล
- ขอบเขตตำบลหนองกระทุ่ม